


ترصد الاسهال الحاد المائي في لبنان


19 حزيران 2023




نتائج الفحص السريع للكوليرا مع حالات الاسهال الحاد المائي

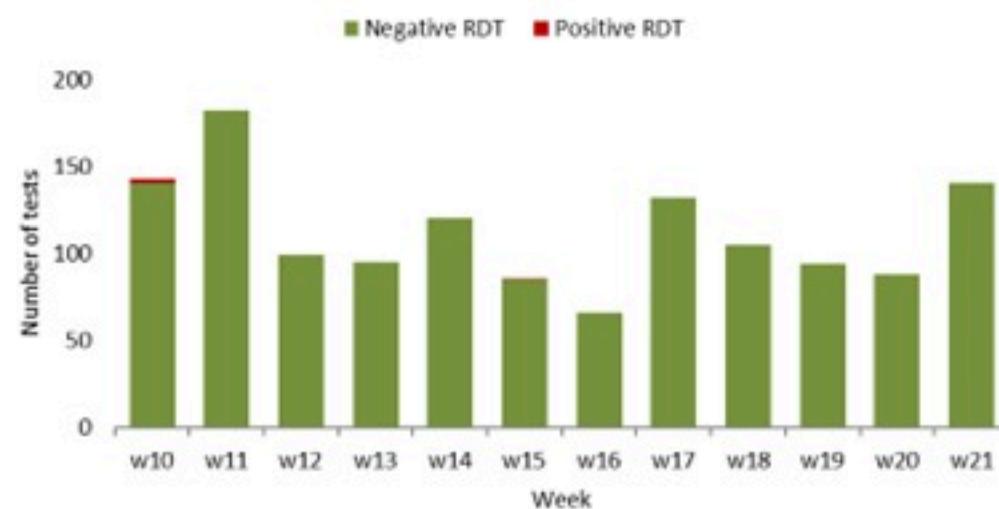

حالات الاسهال الحاد المائي المسجلة في المراكز الصحية و المستوصفات

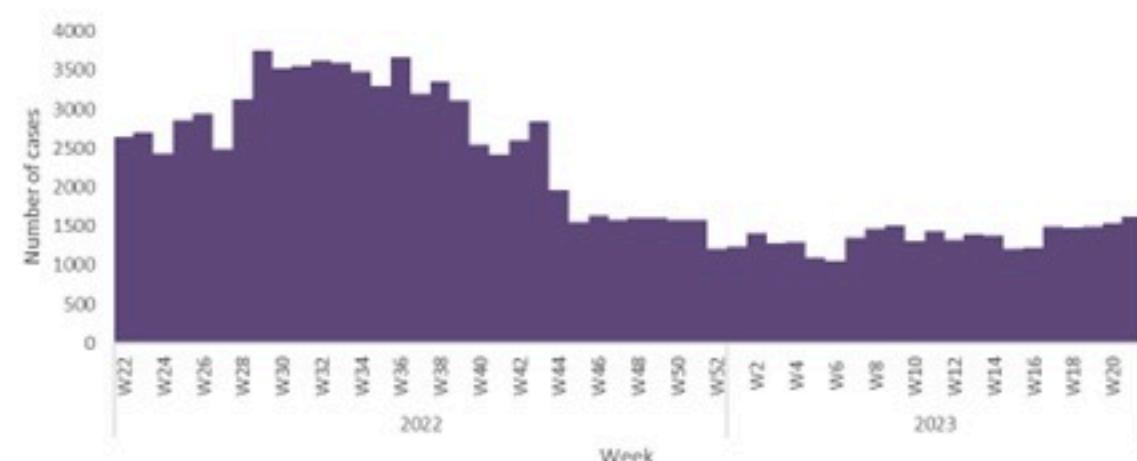

نتائج الزرع الجرثومي للكوليرا مع حالات الاسهال الحاد المائي

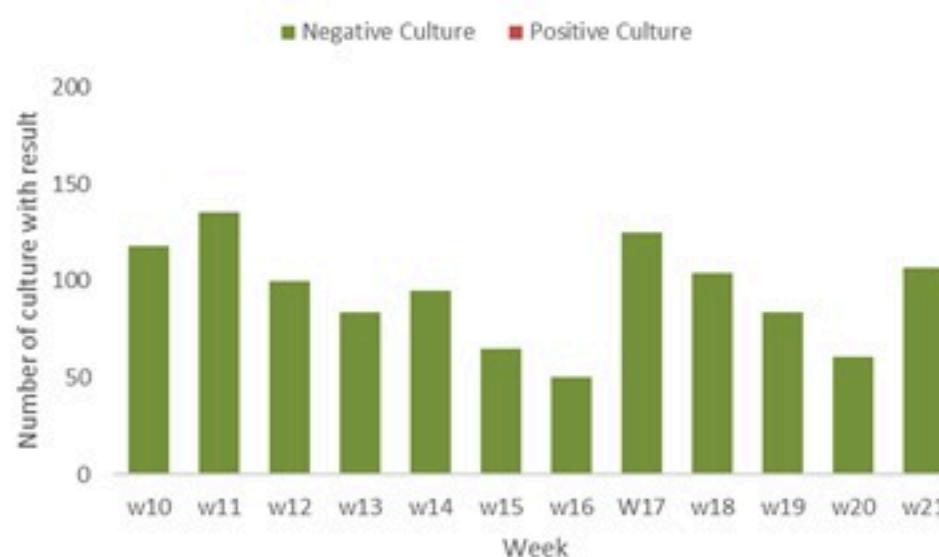

ملخص فائض الكوليرا

لا توجد حالات مثبتة منذ اذار 2023


الوفيات (المثبتة)		الحالات المثبتة		كافحة الحالات المشتبهة والمثبتة	
التراكمي	الجديدة (آخر 24 ساعة)	التراكمي	الجديدة (آخر 24 ساعة)	التراكمي	الجديدة (آخر 24 ساعة)
23	0	671	0	8007	0

Acute Watery Diarrhea Surveillance


19 June 2023

Call Centers
1760 (Red Cross)
1787 (MOPH)

AWD reported by medical centers and dispensaries

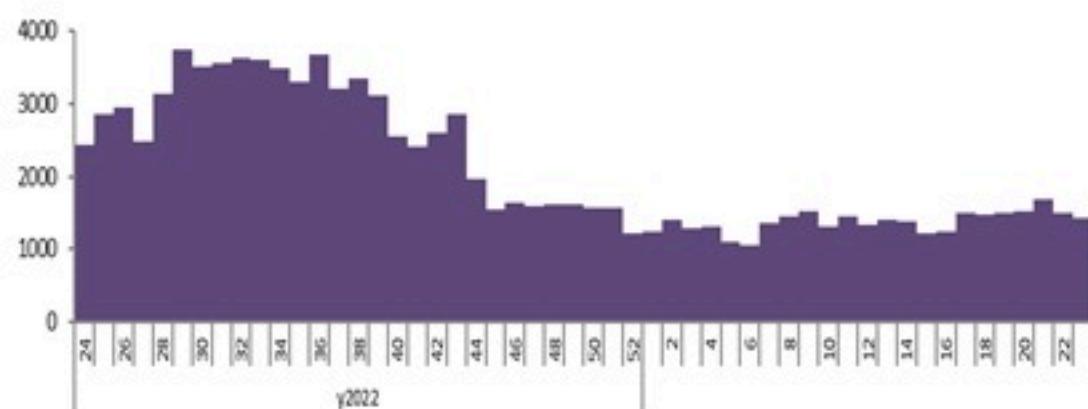

AWD tested with Cholera Rapid Test

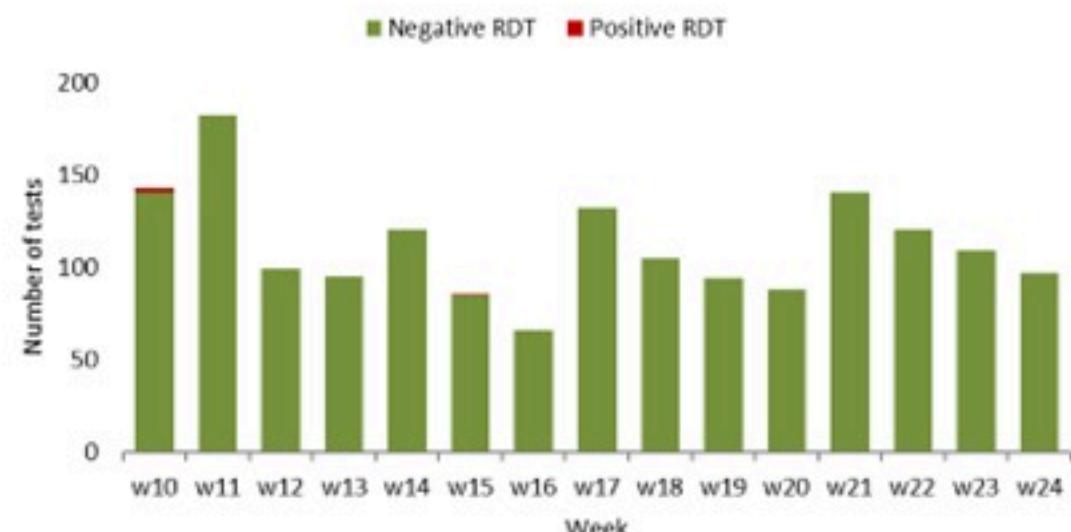

Cholera Outbreak Summary

No confirmed cholera cases since March 2023

Declaration of end of Cholera outbreak

All cases
(suspected and
confirmed)

Confirmed
Cases

Deaths
(confirmed)

New
(past 24
h)

Cumulati
ve

New
(past 24
h)

Cumulati
ve

New

Cumulat
ive

0

8007

0

671

0

23

AWD tested for Cholera Stool Culture

Acute Watery Diarrhea: Cholera stool culture
results

